



## INSTALLATION

**Read the document VOT100 before installation!**



**Note!** This product may only be installed or maintained by a qualified electrician! Never open the luminaire if it is connected to mains!

### Product Description

A non-maintained emergency luminaire.

### Usage targets

Buildings and other locations where emergency lighting is required by local authorities.

### Points to note

- This product may only be installed or maintained by a qualified electrician.
- Only original spare parts may be used for this product.
- Any modifications to this product without a written consent from the manufacturer are prohibited.
- This product may only be used for purposes specified by the manufacturer.

### Electrical and mechanical installation

The luminaire is suitable for recess mounting in suspended ceilings.

**NOTE:** When carrying out the installation, ensure free air circulation behind the luminaire. Check the minimum safety distances (page 7) before installation.

### Recess mounting

The electronic unit and the cables of the luminaire must be securely attached inside the suspended ceiling. This must be taken into account before starting the installation. Installation images can be found from page 2.

1. Drill a hole for the luminaire in the suspended ceiling. For the correct diameter of the hole, see figure "Mechanical Dimensions" at the end of this document.
2. Open the cover of the electronic unit.
3. If the luminaire is a self-contained luminaire, mark the commissioning date on the sticker attached to the luminaire battery.
4. If the luminaire is an addressable luminaire (product code TW... K), set the address and/or the Local Controller function for the luminaire. For more information, see document VOT100.
5. Strip off 12 mm of the supply cable (1,5 mm<sup>2</sup> – 2,5 mm<sup>2</sup>) wire coating.
6. Connect the supply cable (image 1).

Please note that ..P models have connections for phase control:

3	= Emergency input L
N	= Emergency input N
	= GND
1	= Phase control L
2	= Phase control N

When there is no AC in the phase control, the luminaire will be lit.

7. Carry out strain relief for the supply cable using the cable tie included in delivery (image 2)
  - a) Lead the cable tie in through the holes at the base of the electronic unit in such a way, that the locking mechanism of the cable tie is left inside the electronic unit.
  - b) Wrap the cable tie around the supply cable.
  - c) Tighten and lock the cable tie to secure the supply cable firmly in place.
  - d) At the base of the electronic unit there are also two additional holes for fixing a strain relief for the luminaire cable in case of through-wiring.
8. Close the lid of the electronic unit (image 3).
9. Attach the electronic unit securely inside the suspended ceiling.
10. Press the mounting springs down against the luminaire body and push the luminaire in the installation hole (image 4).
11. Attach the sticker indicating the luminaire classification on the outer surface of the luminaire, according to the instructions included in the delivery.

**NOTE:** A 50 cm cord extension set is available as an accessory (XJT0800) for some luminaires.

## ASENNUS

**Lue dokumentti VOT100 ennen asennusta!**



**Huom!** Tuotteen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö! Älä koskaan avaa valaisinta, jos se on jännitteellinen!

### Tuotekuvaus

Ajoittain toimiva turvalaisin.

### Käyttökohteet

Rakennukset ja muut kohteet, joihin viranomainen vaatii turvalaistuksen.

### Yleistä huomioitavaa

- Tuotteen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö.
- Tuoteseen saa vaihtaa vain alkuperäisiä varaosia.
- Tuotteen vaatimusten mukaisuuden säälyttämiseksi tuotetta ei saa muuttaa millään lailla ilman valmistajan antamaa kirjallista lupaa.
- Tuotetta saa käyttää vain valmistajan ilmoittamassa käyttötarkoitukseissa.

### Sähköinen ja mekaaninen asennus

Valaisin on tarkoitettu asennettavaksi ylloasennuksena välilaittoon.

**HUOMIO:** Valaisinta asennetaessa on varmistettava vapaa ilmankiero valaisimen takana. Tarkista minimiturvataisyydet (sivulta 7) ennen asennusta.

### Uppoasennus

Valaisimen elektroniikkayksikkö ja kaapelit pitää aina kiinnitää luotettavasti välilaitolle. Tämä pitää ottaa huomioon ennen asennuksen aloittamista. Asennuskuvat löytyvät sivulta 2.

1. Tee valaisimelle reikä välilaittoon. Tarkista oikea reiän koko tämän ohjeen lopusta löytyvästä kuvasta "Mekaaniset mittat".
2. Avaa elektroniikkayksikön kansi.
3. Mikäli valaisin on yksikkövalaisin, merkitse käytöönottopäivämäärä valaisimen akkuun kiinnitettynä tarraan.
4. Mikäli valaisin on osoiteellisen järjestelmän valaisin (tuotekoodi TW... K), aseta valaisimelle osoite ja/tai Tilavahtitoiminto. Lisätietoja löydät dokumentista VOT100.
5. Kuori syöttökaapelini (1,5 mm<sup>2</sup> – 2,5 mm<sup>2</sup>) johtimet 12mm matkalta.
6. Kytke syöttökaapeli (kuva 1).

**Huomaathan,** että ..P-malleissa on kytkennät vaiheohjausta varten:

3	= Syöttö keskukselta L
N	= Syöttö keskukselta N
	= GND
1	= Vaiheohjaus L
2	= Vaiheohjaus N

Kun vaiheohjaussa ei ole vaihtovirtaa, valaisin syttyy.

7. Tee vedonpoisto syöttökaapelille toimituksen mukana tulevalla nippusiteellä (kuva 2):
  - a) Pujota nippuside läpi kotelon pohjassa olevista aukoista niin, että nippusiteen lukitusmekanismi jäät kotelon sisäpuolelle.
  - b) Kierrä nippuside syöttökaapelin ympäri.
  - c) Kiristä ja lukitse nippuside niin, että kaapeli pysyy varmasti paikallaan.
  - d) Kotelon pohjassa on reiät myös ketjuun kytettävän valaisimen kaapelin vedonpoistoava.
8. Sulje elektroniikkayksikön kotelon kanssa (kuva 3).
9. Kiinnitä elektroniikkayksikkö luotettavasti välilaitolle.
10. Purista valaisinrungossa olevat kiinnitysjouset valaisinrunkoon vasten ja työnnä valaisin reikään (kuva 4).
11. Kiinnitä valaisimen luokitusta ilmaiseva tarra mukana tulevien ohjeiden mukaisesti valaisimen ulkopinnalle.

**HUOMIO:** Joihinkin valaisimiin on saatavana 50 cm jatkojohtosarja lisävarusteena (XJT0800).

## INSTALLATION

**Läs dokument VOT100 innan montering!**



**Obs!** Endast en fackman i elbranschen får installera och underhålla produkten! Öppna aldrig armaturen om den är ansluten till elnätet!

### Produktbeskrivning

En nödbelysningsarmatur med beredskapsdrift.

### Användningsobjekt

Byggnader och andra objekt där nödbelysning krävas enligt de lokala myndigheterna.

### Observera följande

- Endast en fackman i elbranschen får installera och underhålla produkten.
- Endast originalreservdelar får användas för produkten.
- För att produkten skall överensstämma med kraven får den inte ändras utan skriftligt tillstånd från tillverkaren.
- Produkten får endast användas för de ändamål tillverkaren anger.

**Elektrisk och mekanisk installation**  
Armaturen monteras infälld i undertaket.

**OBSERVERA FÖLJANDE:** Se till att luften kan cirkulera fritt bakom armaturen. Kontrollera armaturens minimum skyddsdistanser (sidan 7) innan installationen.

### Infälld montering

Armaturen elektronikenhet ska alltid fästas säkert inuti undertaket. Innan installationen börjas bör detta beaktas. Monteringsavbildningar finns på sidan 2.

1. Borra ett hål för armaturen i undertaket. Kontrollera hålets diameter på bilden "Mekaniska mätt" som finns i slutet av den här anvisningen.
2. Öppna elektronikenhetens lockan.
3. Om det handlar om en enhetsarmatur, fyll in kommissioneringsdatum i dekalen som finns på batterien av armaturen.
4. Om det handlar om en armatur med central övervakning (typen TW... K), ställ in armaturen adress och/eller Lokalvaktfunktion. Ytterligare information finns i avsnitt "Om installationen av en armatur med central övervakning" (document VOT100).
5. Skala 12 mm av kabelns (1,5 mm<sup>2</sup> – 2,5 mm<sup>2</sup>) överdrag.
6. Anslut strömkabeln (bild 1).

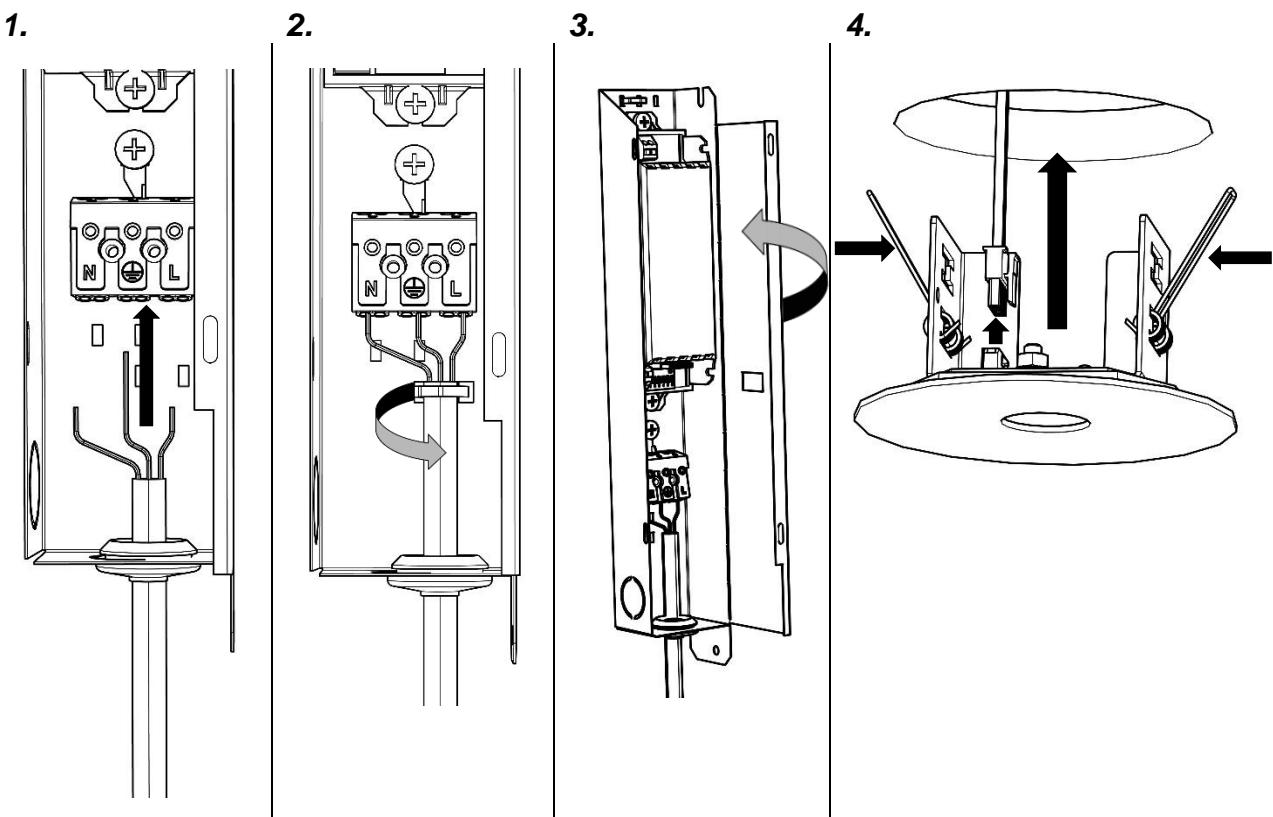
**Observera att ..P-modeller har ytterligare anslutningar för faskontroll:**

3	= Inmatning L
N	= Inmatning N
	= GND
1	= Faskontroll L
2	= Faskontroll N

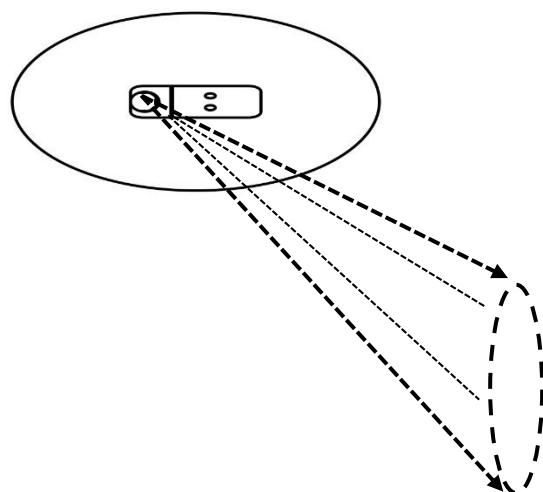
När det inte finns någon växelström i faskontrollen lyser armaturen.

7. Fästa strömkabeln med buntbanden som ingår i leveransen (bild 2):
  - a) Träd buntbandet genom hålen i botten av elektronikenheten så att lösningsmekanismen blir kvar innanför höljen.
  - b) Vira buntbandet runt strömkabeln.
  - c) Span och läs buntbandet så att strömkabelen sitter fast på sin plats.
  - d) I botten på elektronikenheten finns det också hål för att skydda strömkabeln med buntband vid kedjning av armaturen.
8. Stäng elektronikenhetens locka.
9. Fäst elektronikenheten säkert i undertaket.
10. Tryck därefter in fästfjädarna i armaturens hölje och tryck armaturen in i installationshålet (bild 4).
11. Fäst dekalen som visar armaturens klassificering på utsidan av armaturen enligt anvisningen som ingår i leveransen.

**OBSERVERA FÖLJANDE:** Det finns en 50 cm långt skarvsladdset som extrautrustning till vissa armaturen (XJT0800).

**INSTALLATION IMAGES / ASENNUSKUVAT / INSTALLATIONSAVBLDNINGAR**

**LIGHT PATTERN DIRECTION / VALOKUVION SUUNTA / LICHTMUSTERRICHTUNG /  
LJUSFIGURENS RIKTNING**

**Slimspot Angle:**



## TECHNICAL DATA / TEKNISET TIEDOT / TEKNISKA DATA

Insulation class/ Suojausluokka/ Skyddsklass	1	1	1
Casing/Kotelointi/ Kapsling	IP20	IP20	IP20
Applicable European directives and standards	2004/108/EC, EMC directive 2006/95/EC, LVD directive EN 55015 EN 61547 EN 60598-2-22	2004/108/EC, EMC direktivi 2006/95/EC, LVD direktivi EN 55015 EN 61547 EN 60598-2-22	2004/108/EC, EMC direktiv 2006/95/EC, LVD direktiv EN 55015 EN 61547 EN 60598-2-22
Noudatetut EU-direktiivit ja -standardit Iakttagna EU-direktiv och -standarder	EN 60598-1 EN1838	EN 60598-1 EN1838	EN 60598-1 EN1838
	NOTE: LVD directive applies only to luminaires using 230 V supply voltage.	HUOM: LVD-direktiivi koskee vain valaisimia, joilla on 230 V syöttöjännite.	OBS: LVD-direktivet gäller endast för armaturer som fungerar med 230 V matningsspänningen.

## LUMINAIRE TYPES / VALAISINMALLIT / BELYSNINGSARMATURTYP

Product code/ Tuotekoodi/ Produktkod	Supply voltage/ Lilätäytäjännite/ Anslutningsspänning	Input power/ Ottoteho/ Mottagen effekt	Self-contained/ Yksikkövalaisin/ Enhetsarmatur	Centrally supplied/ Keskus-järjestelmä/ Central system	Nominal luminous flux/ Nimellisvalovirta/ Nominell ljusström/	Tapsa Control	Aalto Control	Lumi Test
TWS/(Y)1192WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)1192WA4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)1192WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)1192WM4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)1292WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)1292WA4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)1292WA5	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		74		X	X
TWS/(Y)1292WAC	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		74		X	X
TWS/(Y)1292WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)1292WM4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)1292WM5	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		74		X	X
TWS/(Y)1292WMC	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		74		X	X
TWS/(Y)6192WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		75		X	X
TWS/(Y)6192WA4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		75		X	X
TWS/(Y)6192WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		75		X	X
TWS/(Y)6192WM4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		75		X	X
TWS/(Y)6392WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		65		X	X
TWS/(Y)6392WA4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		65		X	X
TWS/(Y)6392WA5	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		80		X	X
TWS/(Y)6392WAC	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		80		X	X
TWS/(Y)6392WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		65		X	X
TWS/(Y)6392WM4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		65		X	X
TWS/(Y)6392WM5	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		80		X	X
TWS/(Y)6392WMC	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		80		X	X
TWS/(Y)9792W	220-240 V, 50/60 Hz AC	2,7 VA	1h		30			
TWS/(Y)9792WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)9792WA4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)9792WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)9792WM4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)9792WM5	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		80		X	X
TWS/(Y)9792WMC	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		80		X	X
TWS/(Y)9792WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	2,7 VA	1h		30			
TWS/(Y)A192WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A192WA4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A192WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A192WM4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A192WM5	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		80		X	X
TWS/(Y)A192WMC	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		80		X	X
TWS/(Y)A192W	220-240 V, 50/60 Hz AC	2,7 VA	1h		30			
TWS/(Y)A192WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A192WA4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A192WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A192WM4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A192WM5	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		80		X	X
TWS/(Y)A192WMC	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		80		X	X
TWS/(Y)A292WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A292WA4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A292WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A292WM4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A292WM5	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		80		X	X
TWS/(Y)A292WMC	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		80		X	X
TWS/(Y)A492WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A492WA4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A492WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A492WM4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A492WM5	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		80		X	X
TWS/(Y)A492WMC	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		80		X	X
TWS/(Y)A492W	220-240 V, 50/60 Hz AC	2,7 VA	1h		30			
TWS/(Y)A492WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A492WA4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A492WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A492WM4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS/(Y)A492WM5	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		80		X	X
TWS/(Y)A492WMC	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		80		X	X
TWT/(Y)1141WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	3 VA / 3,0 W		X	230	X		
TWT/(Y)1151WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	10 VA / 5,5 W		X	230	X		
TWT/(Y)1151WKP	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	10 VA / 5,5 W		X	230	X		
TWT/(Y)1152WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		230		X	X
TWT/(Y)1152WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		230		X	X
TWT/(Y)1153WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		230		X	X
TWT/(Y)1153WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		230		X	X
TWT/(Y)1171W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V) 4 W (24 V), 4 W (230 V)		X	230			
TWT/(Y)1241WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	3 VA / 3,0 W		X	230	X		
TWT/(Y)1251WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	10 VA / 5,5W		X	230	X		
TWT/(Y)1251WKP	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	10 VA / 5,5W		X	230	X		
TWT/(Y)1252WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		230		X	X
TWT/(Y)1252WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		230		X	X

© 2020 Teknoware Oy - We reserve the right to make modifications without notice.

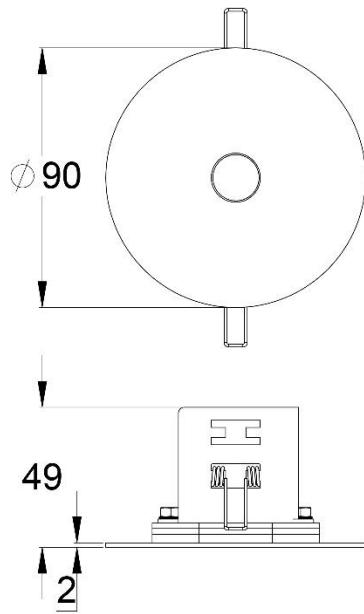
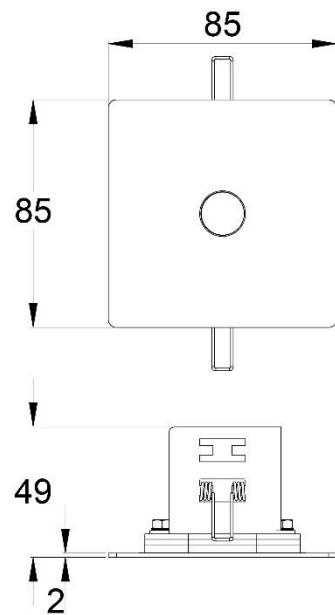
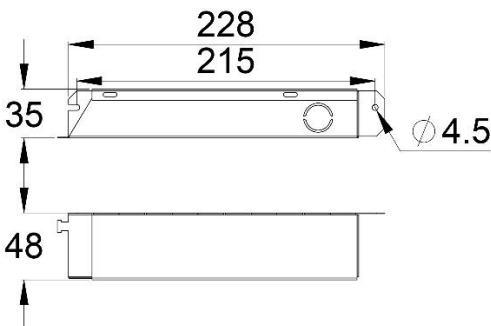
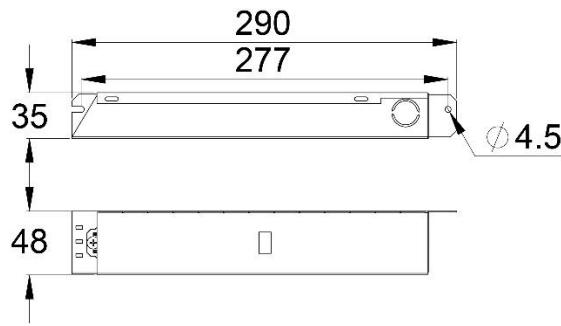
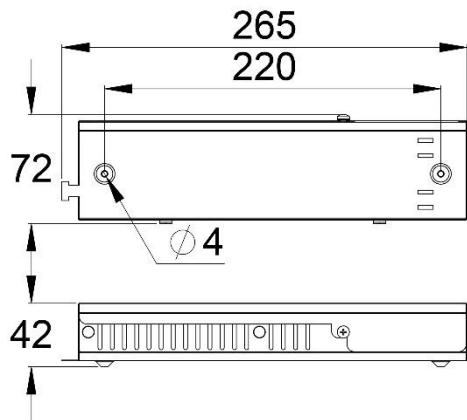
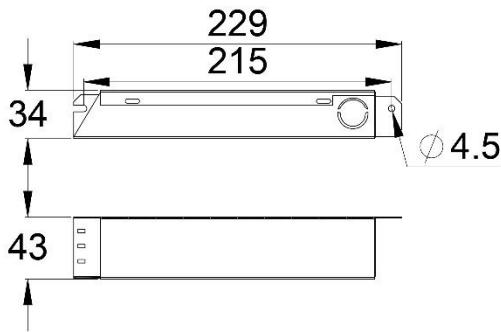
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

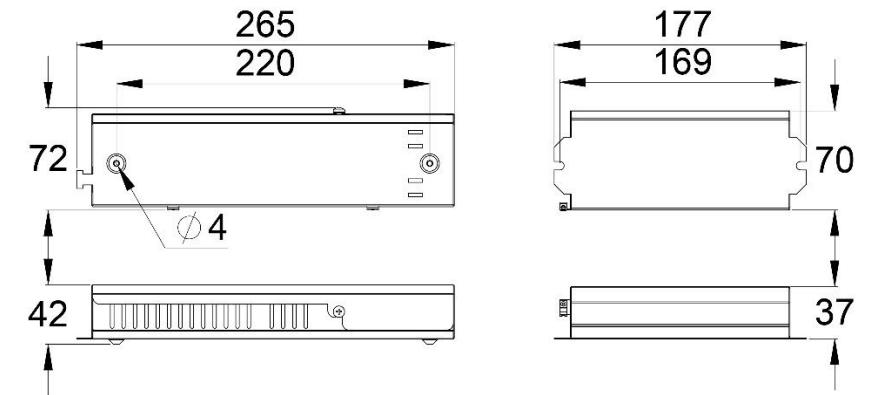
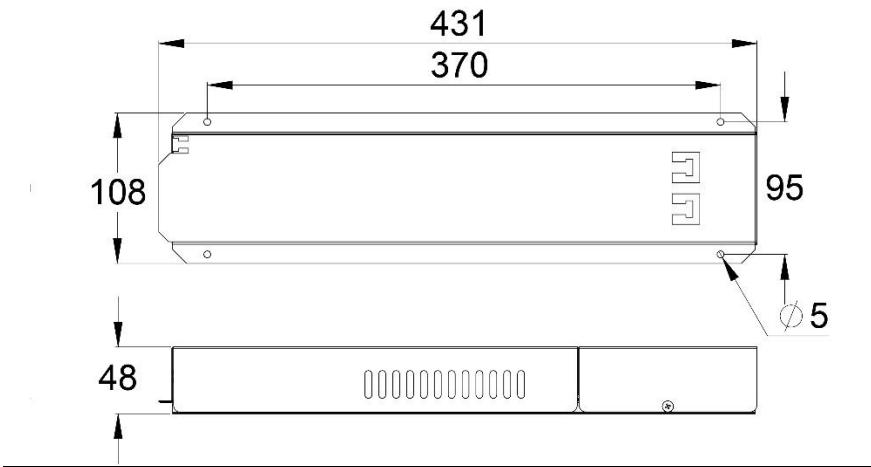
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

TWT(Y)1253WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		230		X	X
TWT(Y)1253WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		230			X
TWT(Y)1271W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V) 4 W (24 V), 4 W (230 V)		X	230			
TWT(Y)1351WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	13 VA / 8,5W		X	440	X		
TWT(Y)1351WKP	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	13 VA / 8,5W		X	440	X		
TWT(Y)6141WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	3 VA / 3,0 W		X	180	X		
TWT(Y)6151WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	10 VA / 5,5 W		X	180	X		
TWT(Y)6152WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		180		X	X
TWT(Y)6152WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		180			X
TWT(Y)6153WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		180		X	X
TWT(Y)6153WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		180			X
TWT(Y)6171W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V) 4 W (24 V), 4 W (230 V)		X	180			
TWT(Y)6341WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	3 VA / 3,0 W		X	200	X		
TWT(Y)6351WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	10 VA / 5,5 W		X	200	X		
TWT(Y)6352WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		200		X	X
TWT(Y)6352WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		200			X
TWT(Y)6353WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		200		X	X
TWT(Y)6353WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		200			X
TWT(Y)6371W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V) 4 W (24 V), 4 W (230 V)		X	200			
TWT(Y)9751WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	10 VA / 5,5 W		X	155	X		
TWT(Y)9752WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		155		X	X
TWT(Y)9752WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		155			X
TWT(Y)9753WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		155		X	X
TWT(Y)9753WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		155			X
TWT(Y)9771W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V) 4 W (24 V), 4 W (230 V)		X	155			
TWT(Y)A141WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	3 VA / 3,0 W		X	180	X		
TWT(Y)A151WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	10 VA / 5,5 W		X	180	X		
TWT(Y)A152WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		180		X	
TWT(Y)A152WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		180			X
TWT(Y)A153WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		180		X	X
TWT(Y)A153WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		180			X
TWT(Y)A171W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V) 4 W (24 V), 4 W (230 V)		X	180			
TWT(Y)A241WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	3 VA / 3,0 W		X	200	X		
TWT(Y)A251WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	10 VA / 5,5 W		X	200	X		
TWT(Y)A252WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		200		X	
TWT(Y)A252WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		200			X
TWT(Y)A253WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		200		X	X
TWT(Y)A253WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		200			X
TWT(Y)A271W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V) 4 W (24 V), 4 W (230 V)		X	200			
TWT(Y)A441WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	3 VA / 3,0 W		X	230	X		
TWT(Y)A451WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	10 VA / 5,5 W		X	230	X		
TWT(Y)A452WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		230		X	
TWT(Y)A452WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		230			X
TWT(Y)A453WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		230		X	X
TWT(Y)A453WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		230			X
TWT(Y)A471W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V) 4 W (24 V), 4 W (230 V)		X	230			
TWT(Y)A541WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	3 VA / 3,0 W		X	230	X		
TWT(Y)A551WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	10 VA / 5,5 W		X	230	X		
TWT(Y)A552WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		230		X	
TWT(Y)A552WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		230			X
TWT(Y)A553WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		230		X	X
TWT(Y)A553WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		230			X
TWT(Y)A571W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V) 4 W (24 V), 4 W (230 V)		X	230			
TWS(Y)1192WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS(Y)1192WA4	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60		X	X
TWS(Y)1192WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60			X
TWS(Y)D192WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60			X
TWS(Y)D192WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		60			X
TWT(Y)D151WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	10 VA		X	150	X		
TWT(Y)D152WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		150			X
TWT(Y)D152WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	3 VA	1h		150			X
TWT(Y)D153WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		150			X
TWT(Y)D153WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	6 VA	3h		150			X
TWT(Y)D171W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	7,5 VA (24 V) 11 VA (230 V)		X	150			
TWTD141WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	3 VA / 3 W		X	150			

**MECHANICAL DIMENSIONS / MEKAANiset MITAT / MEKANISKA MÅTT - (mm)**

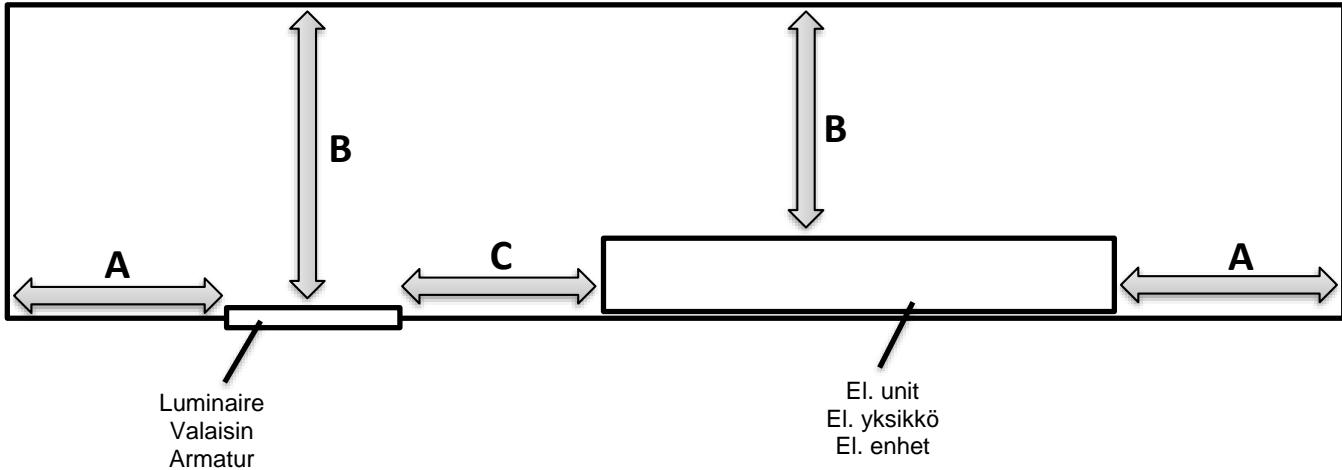
Mounting hole / Asennusreikä / Monteringshål: 75mm

**TWx11, 12, 13, 61, 63, D1:****TWxA1, A2, A4, A5:****-41WK:****-51WK:****-52Wx, -53Wx:****-71W:**

**-92Wx, -92WxC:****-92Wx4, -92Wx5:**

**MINIMUM SAFETY DISTANCES/ MINIMITURVAETÄISYYDET/ MINIMUM SKYDDSDISTANSER**

<b>A = 20 cm</b>
<b>B = 20 cm</b>
<b>C = 30 cm</b>



- The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.
- Valaisin ei sovella peitetäväksi lämpöeristäväällä materiaalilla.
- Armaturen får inte överläckas med värmeisolerande material.



The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than X m is not expected:  
 Valaisin tulee sijoittaa niin, ettei kenekään näkö altistu pitkäaikaisesti valaisimen suoralle valolle alla mainitulta etäisyyksiltä tai lähempää:  
 Armaturen skall placeras på ett avstånd på minst X meter för att undvika bländrisk:

- TWT9751WK: X = 0,29 m
- TWT/TWX1151WK/WKP: X=0,55 m
- TWT/TWX1251WK/WKP: X=0,38 m
- TWT/TWX1351WK/WKP: X=0,46 m